

Kanalizace - aktuální informace

Vážení spoluobčané,

níže uvádíme základní informace o zaměření ke zřízení vašich kanalizačních přípojek a žádáme vás o součinnost s firmou Dekonta,a.s., která realizuje projekční přípravu.

Informace k realizaci:

Pro potřeby a realizaci kanalizační přípojky je samotná přípojka rozdělena na **část veřejnou** a **část neveřejnou**.

- **Část veřejná** je vedena od hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici v hranici veřejného pozemku s pozemkem vlastníka připojované nemovitosti.
- **Část neveřejná** je vedena od revizní přípojkové šachtice po výúst z nemovitosti vlastníka kanalizační přípojky.

Postup při zaměřování kanalizační přípojky – neveřejná část

Ve dnech:

Pátek 19.3.2021 : 15:30- 18:00

Sobota 20.3.2021: 9:30 - 15:00

Neděle 21.3.2021: 9:30 - 12:00

Proběhne terénní šetření na pozemcích vlastníků nemovitostí. Dovolujeme si požádat o zajištění vstupu na pozemek v jednom z uvedených termínů a přípravu všech dostupných pokladů o vedení stávajících tras nakládání s odpadními vodami (jímka, septik, napojení na trativod aj.)


V rámci prohlídky pozemku bude po konzultaci s vlastníkem nebo jeho zástupcem vybráno umístění připojovacího místa, na pozemek bude umístěn vytyčovací kolík, jehož umístění bude zaevidováno fotodokumentací.

V rámci dalšího postupu bude vytyčený bod geodeticky zaměřen společně s veřejnou částí přípojky.

Poznámky

- do neveřejné části splaškové přípojky nesmí být napojená dešťová kanalizace z dešťových svodů!!!
- neveřejná část přípojky nemůže být napojena na odtok ze stávajícího septiku!!!
- přípojka o vnitřním průměru 150 mm musí mít minimální spád 2 % (tj. 2 cm na 1m délky)
- přípojka může mít maximální spád 40 % (tj. 40 cm na 1m délky)

Obrázek vzorového napojení kanalizační přípojky do potrubí kanalizační stoky

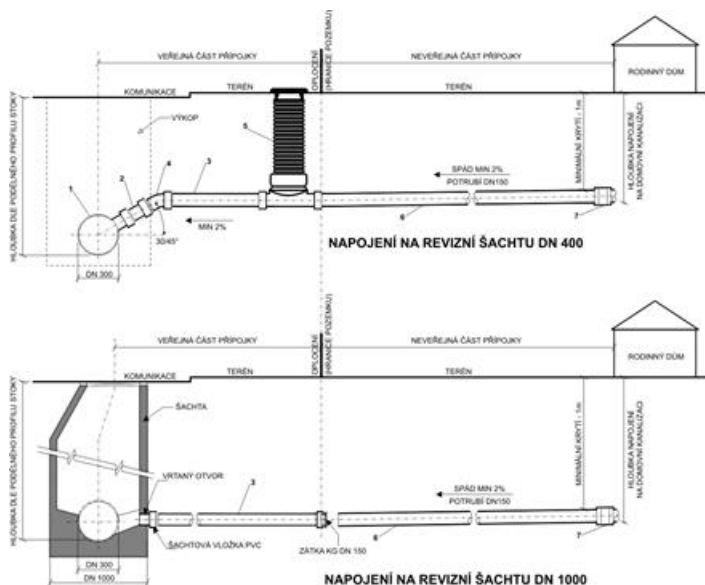

Veřejná část přípojky

1. hlavní kanalizační stoka (o vnitřním průměru 300mm)
2. hrdlová odbočka o vnitřním průměru 150mm
3. potrubí hrdlové o vnitřním průměru 150mm
4. koleno hrdlové o vnitřním průměru 150mm
5. revizní přípojková šachta o vnitřním průměru 400mm

Neveřejná část přípojky

6. potrubí hrdlové o vnitřním průměru 150mm
7. přechodový kus (např. spojky FLEX-SEAL) dle stávajícího potrubí (napojení domovní splaškové kanalizace - WC, umyvadla, vany)

